

## AVENTICS Serie NL4-Einheiten zur Druckluftaufbereitung

Die Wartungseinheiten der AVENTICS Serie NL sind für alle Bereiche geeignet: als Einzelkomponenten oder als montierte Wartungseinheiten, für zentrale oder dezentrale Druckluftaufbereitung, in kompakten oder leistungsstarken Ausführungen sowie für den Einsatz bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Diese Produktlinie bietet eine komplette, konfigurierbare Technik der Druckluftaufbereitung. Dazu gehört die Option, alle Komponenten der Serie miteinander kombinieren zu können, um die gewünschte Funktion zu erzielen. Dies ermöglicht die präzise Einstellung der Komponenten auf die Anforderungen der Applikation.



## Technische Daten

Branche	Industrie
Bestandteile	Feinstfilter
Behälter	Behälter PC mit Schutzkorb Metall
Anschluss	G 1/2
Filterporenweite	0.01 µm
Nenndurchfluss Qn	720 l/min
Kondensatablass	vollautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.	1.5 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010	1 : - : 2
Behältervolumen Filter	25 cm <sup>3</sup>
Filterelement	wechselbar
Empfohlene Vorfilterung	0.3 µm
Gewicht	1.29 kg
Einbaulage	senkrecht

Bauart verblockbar

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Frontplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse	Zink-Druckguss
Werkstoff Behälter	Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb	Stahl, verchromt
Werkstoff Filtereinsatz	Borsilikat-Glasfaser
Materialnummer	R412010796

## Technische Informationen


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Bitte beachten: Behälter aus Polycarbonat sind anfällig gegenüber Lösungsmitteln, ergänzende Hinweise finden Sie unter "Kundeninformationen".

Die Änderung der Durchflussrichtung (von Lufteinspeisung links auf Lufteinspeisung rechts) erfolgt durch einen um 180° in der vertikalen Achse gedrehten Einbau. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Nenndurchfluss  $Q_n$  bei Sekundärdruck  $p_2 = 6 \text{ bar}$  und  $\Delta p = 0,1 \text{ bar}$

## Abmessungen

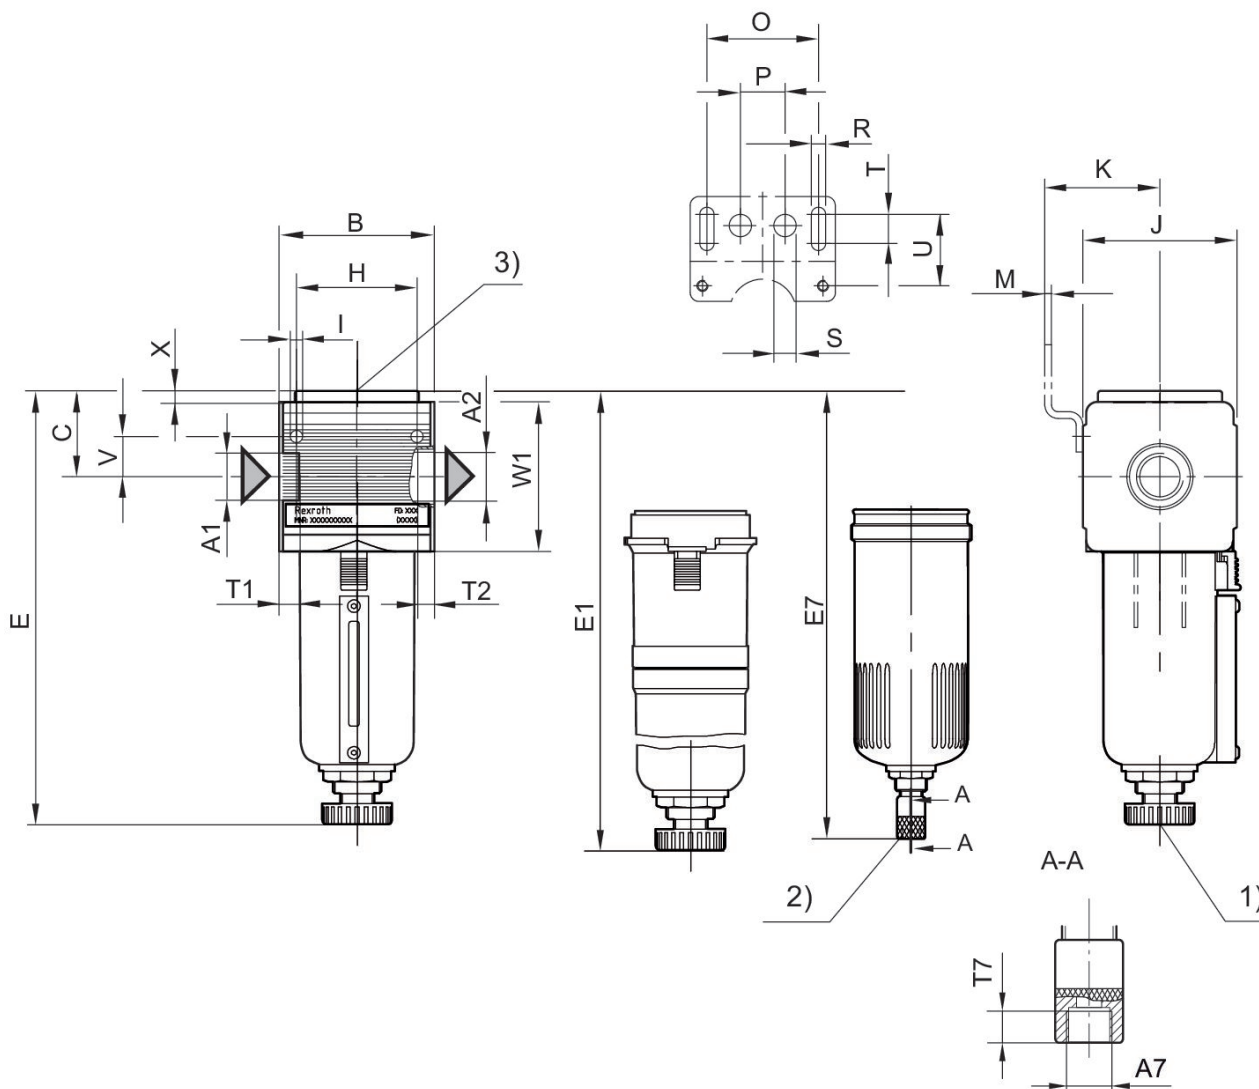

A1 = Eingang A2 = Ausgang

A7 = Kondensatablass

1) Halbautomatischer Kondensatablass 2) Vollautomatischer Kondensatablass 3) Differenzdruck-Manometer Anschluss

## Abmessungen in mm

Material-nummer	A1	A2	A7	B	C	E	E1	E7	H
0821303418	G 1/4	G 1/4	G 1/8	69.6	38.5	202	-	-	54
0821303419	G 1/4	G 1/4	G 1/8	69.6	-	-	249	-	54
0821303514	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	39.5	186	-	-	54
0821303516	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	-	335	-	54
R412010794	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	-	186	-	54
R412010795	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	186	-	-	54
0821303571	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	-	-	201	54
R412010796	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	-	-	201	54

# Feinstfilter, Serie NL4-FLC

2024-04-24


R412010796

Material-nummer	A1	A2	A7	B	C	E	E1	E7	H
R412010797	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	–	–	201	54

Material-nummer	I	J	K	M	O	P	R	S	T
0821303418	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303419	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303514	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303516	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010794	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010795	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303571	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010796	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010797	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13

Material-nummer	T1	T2	T7	U	V	W1	X
0821303418	13	13	8.5	33	18	67	5
0821303419	13	13	8.5	33	18	67	–
0821303514	13	13	8.5	33	18	67	–
0821303516	13	13	8.5	33	18	67	5
R412010794	13	13	8.5	33	18	67	–
R412010795	13	13	8.5	33	18	67	–
0821303571	13	13	8.5	33	18	67	–
R412010796	13	13	8.5	33	18	67	–
R412010797	13	13	8.5	33	18	67	–

## Durchflusscharakteristik, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

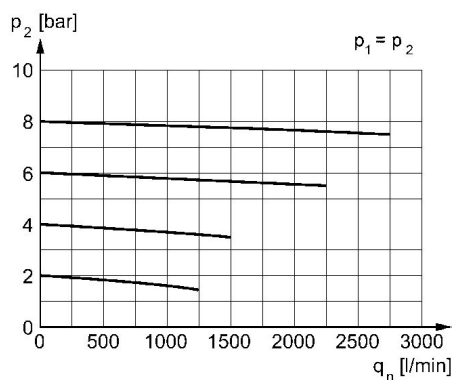

$p_2$  = Sekundärdruck  $q_n$  = Nenndurchfluss