



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Pour série

TC08

Type

Embase multiple

Débit nominal Qn

800 l/min

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre de positions de distributeurs max.

10

Poids

0.38 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

R412012678

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase multiple

2024-08-07

R412012678

Dimensions

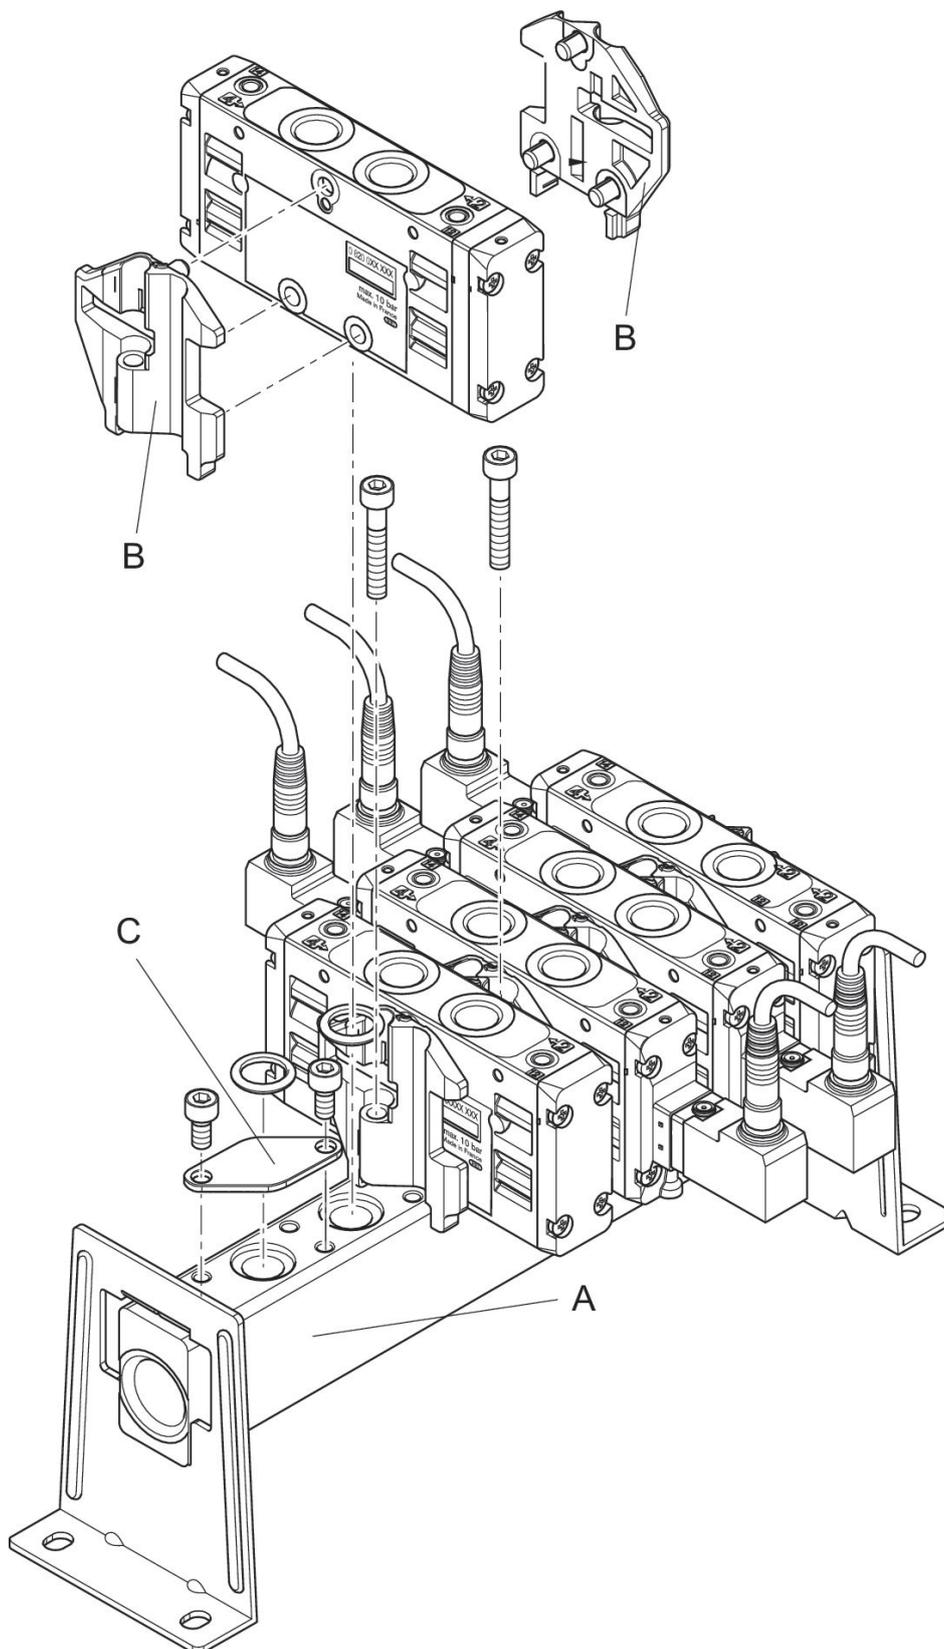


Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A et le kit de fixation B
C = Plaque d'obturation

Référence	
R422000931	A
R422000932	A
R422000933	A
R422000934	A
R422000935	A
R412012677	A
R412012678	A
R412012679	A
R422000937	B

Dimensions

Barre P avec équerre de fixation

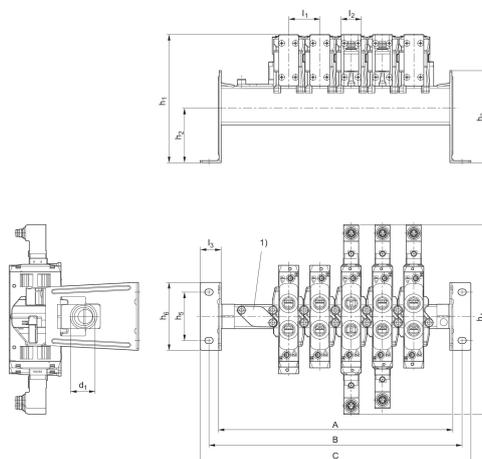

1) Plaque d'obturation

Référence	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000931	2	90,4	108,4	123,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6
R422000932	3	116,4	134,4	149,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6
R422000933	4	142,4	160,4	175,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6
R422000934	5	168,4	186,4	201,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6
R422000935	6	194,4	212,4	227,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6
R412012677	8	246,4	264,4	279,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6
R412012678	10	298,4	316,4	331,4	G 3/8	102,8	45,5	80	175,6

h5	h6	l1	l2	l3
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5

Embase multiple

2024-08-07


R412012678

h5	h6	l1	l2	l3
44	60	26	16,8	19,5

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Barre P avec équerre de fixation

Dimensions

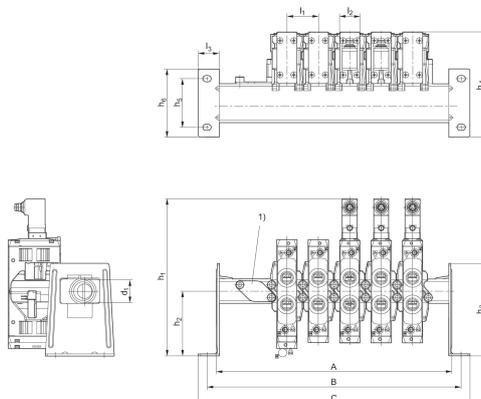

1) Plaque d'obturation

Référence	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000931	2	90,4	108,4	123,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4
R422000932	3	116,4	134,4	149,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4
R422000933	4	142,4	160,4	175,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4
R422000934	5	168,4	186,4	201,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4
R422000935	6	194,4	212,4	227,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4
R412012677	8	246,4	264,4	279,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4
R412012678	10	298,4	316,4	331,4	G 3/8	127,8	51,5	80	86,4

h5	h6	l1	l2	l3
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5
44	60	26	16,8	19,5

n = nombre d'emplacements de distributeurs


Barre P avec étrier de fixation

Dimensions

Embase multiple

2024-08-07

R412012678

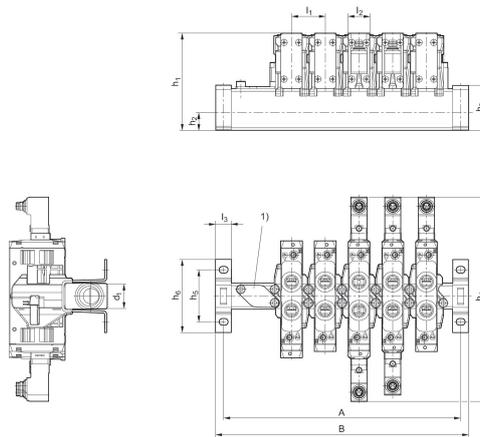

1) Plaque d'obturation

Référence	n	A	B	d1	h1	h2	h3	h4	h5
R422000931	2	76,4	90,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44
R422000932	3	102,4	116,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44
R422000933	4	128,4	142,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44
R422000934	5	154,4	168,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44
R422000935	6	180,4	194,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44
R412012677	8	232,4	246,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44
R412012678	10	284,4	298,4	G 3/8	70,8	13,5	33,5	175,6	44

h6	l1	l2	l3
58	26	16,8	14
58	26	16,8	14
58	26	16,8	14
58	26	16,8	14
58	26	16,8	14
58	26	16,8	14
58	26	16,8	14

n = nombre d'emplacements de distributeurs