



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque terminale

Pour série

ES05

Type

type A

Entrée raccord d'air comprimé

G 3/8

Raccord échappement

G 3/8

Raccordement pilote

G 1/8

Air pilote échappement

G 1/8

Unité de livraison

5 Pcs.

Type de construction

Multipôle

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

8 bar

Température ambiante min.

5 °C

Température ambiante max.

50 °C

Température min. du fluide

5 °C

Température max. du fluide

50 °C

Raccordement électr.

Connecteur D-Sub, à 25 pôles, latéral

Indice de protection	IP50
Vis de fixation	Etoile (TORX) ISO 10664 - 10
Couple de serrage des vis de fixation	0.9 Nm

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide Polyoxyméthylène
Matériau vis	Acier inoxydable
Référence	R422P03346

Informations techniques

Uniquement utiliser des raccords instantanés avec filetage cylindrique (BSPP).

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions


Embase terminale droite

Kit de plaques terminales pour D-Sub

2024-08-07

R422P03346

Orifice 3 , 5 , R

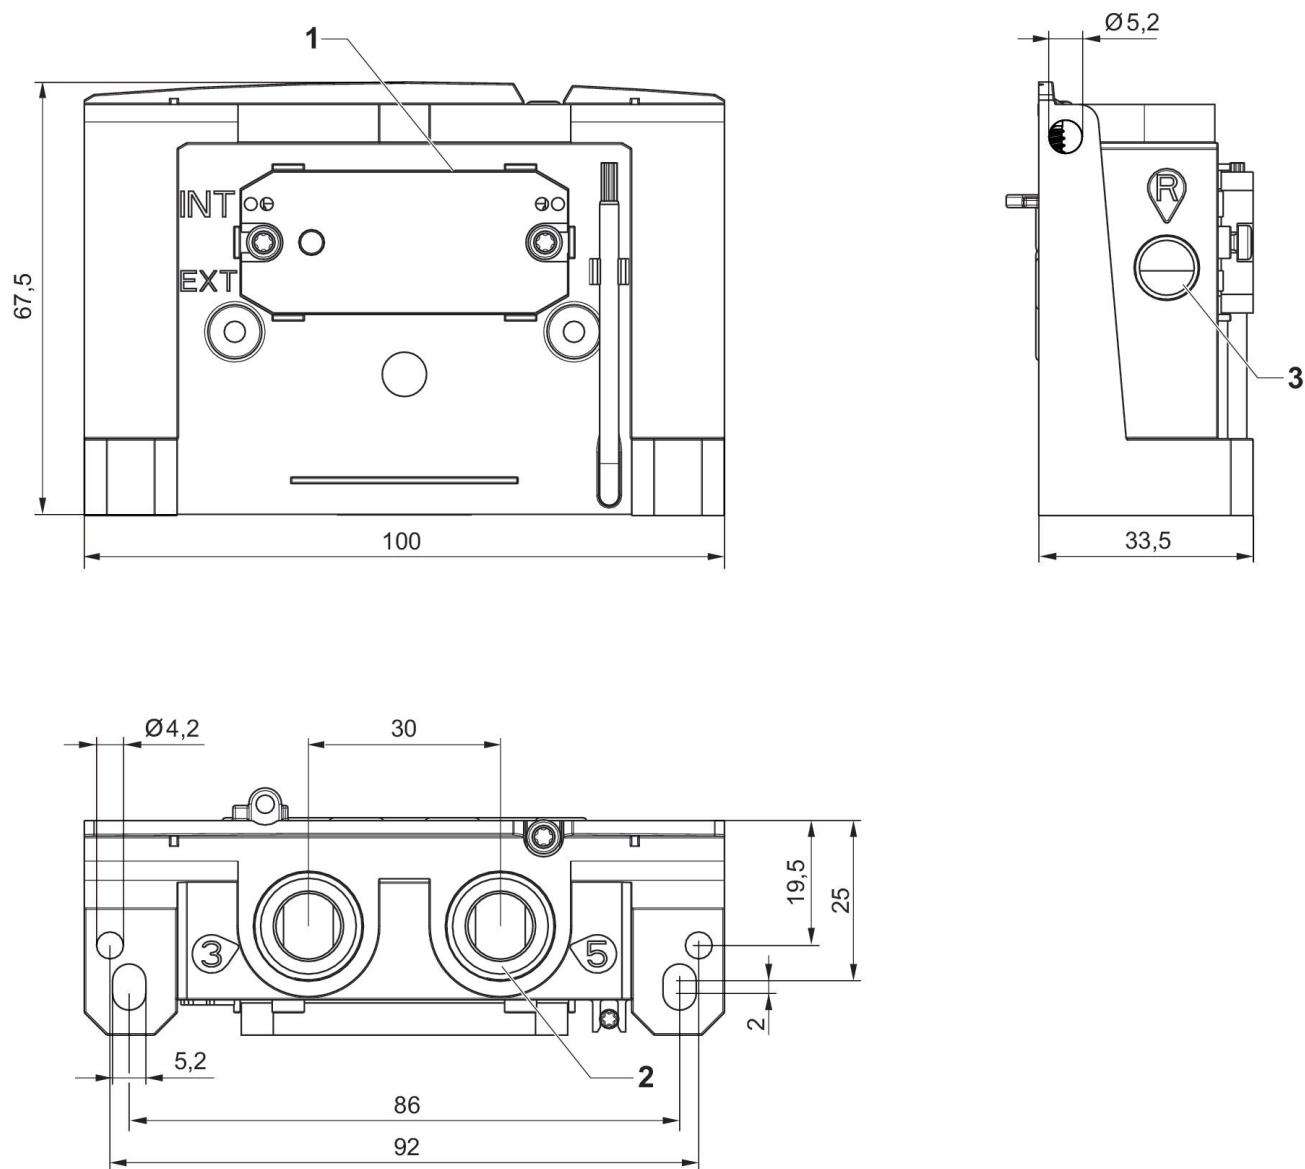

- 1) Plaque pour pilotage interne ou externe
2) Raccordement 3, 5 G 3/8"
3) 2 raccords R G1/8"

Dimensions


Kit de plaques terminales pour D-Sub

2024-08-07

R422P03346

Embase terminale gauche

Orifice 1, X

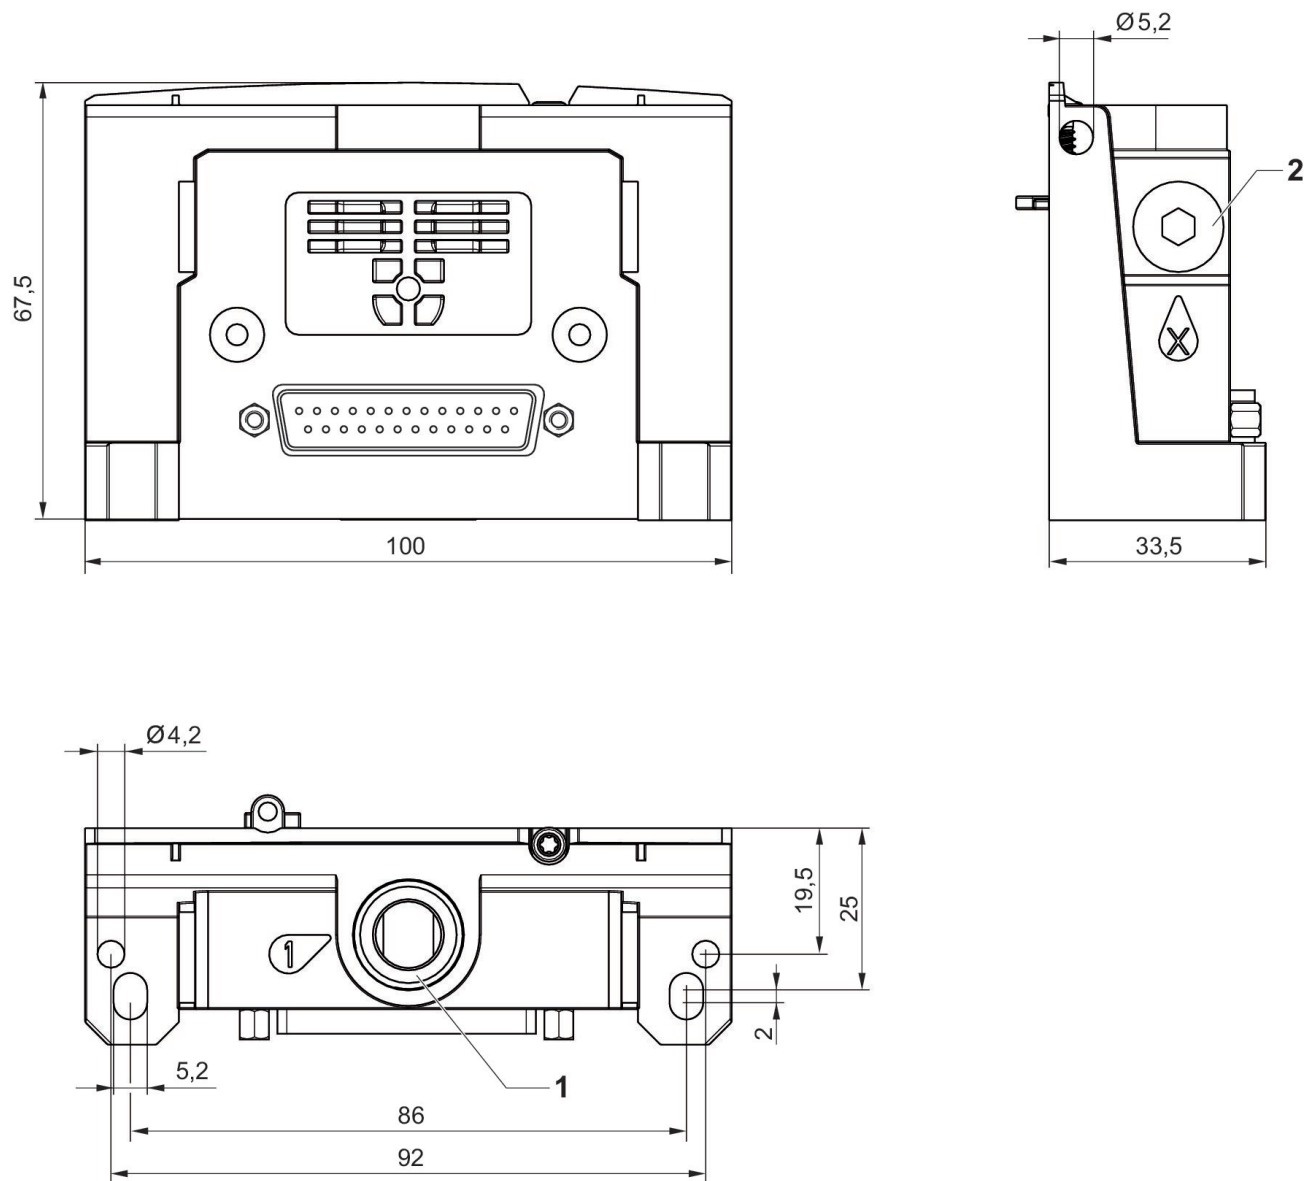


1) Raccordement 1 G 3/8"

2) 2 raccords X G 1/8"

Affectation des broches et couleurs
de câble

Marquage de câble selon DIN 47100

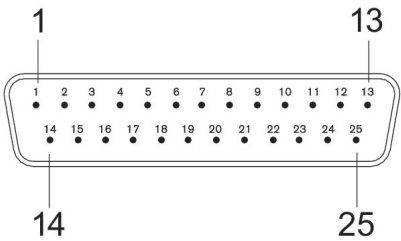

Connecteur

type A

Emplacement de distributeur	Broche	Bobine
1	1 / 2	14 / 12
2	3 / 4	14 / 12
3	5 / 6	14 / 12
4	7 / 8	14 / 12
5	9 / 10	14 / 12
6	11 / 12	14 / 12
7	13 / 14	14 / 12
8	15 / 16	14 / 12
9	17 / 18	14 / 12
10	19 / 20	14 / 12
11	21 / 22	14 / 12
12	23 / 24	14 / 12
	25	0 V CC

type B

Emplacement de distributeur	Broche	Bobine
1	1 / 14	14 / 12
2	2 / 15	14 / 12
3	3 / 16	14 / 12
4	4 / 17	14 / 12
5	5 / 18	14 / 12
6	6 / 19	14 / 12
7	7 / 20	14 / 12
8	8 / 21	14 / 12
9	9 / 22	14 / 12
10	10 / 23	14 / 12
11	11 / 24	14 / 12
12	12 / 25	14 / 12
	13	0 V CC